



**Räddningsverkens
Partnerskapnätverk**

Räddningsplan

ÖIDM skidor

1. SYFTET MED PLANEN

Den här räddningsplanen ska handleda personal som ordnar en tillställning i säkerhetsrelaterade frågor och klargöra ansvar och skyldigheter som gäller säkerheten.

De som ordnar denna offentliga tillställning förbinder sig att följa räddningsplanen och att med hjälp av den förbättra den gemensamma säkerheten!

Allmänna uppgifter om tillställningen:

Tillställningens namn:	Öid mästerskap skidor
Tillställningens tidpunkt: <i>datum och klockslag</i>	7-8.3.2026 Båda dagarna kl 11.00-16.00
Plats: <i>namn, adress och kommun</i>	Vargbergets Fritidscentrum, Vargbergsvägen 150, Närpes Lat. N 62 29.783', Long. 021 27.626'
Arrangör: <i>namn på den ansvariga arrangören, FO-nummer, kontaktuppgifter</i>	Närpes Kraft Skidförening, 1499481-9 Ordf. Johan Gulin, 050 4693419
Arrangörens kontaktperson: <i>namn och kontaktuppgifter</i>	Johan Gulin, 050 4693419 Jan Halonen, 0400160357
Säkerhetsansvarig: <i>namn och kontaktuppgifter</i>	Johan Gulin, 050 4693419 Jan Halonen, 0400160357

Tillställningens säkerhetspersonal: <i>antal ordningsvakter och annan säkerhetspersonal, deras placering och uppgifter. Vid större tillställningar redovisas arrangemangen, till exempel ett schema över organisationen, organisationens interna kommunikation och larmförbindelser, mer detaljerat till exempel i en separat bilaga.</i>	Trafik dirigerare på parkering
Målgrupp: <i>vuxna, barn, äldre, rörelsehindrade osv.</i>	Skidåkare
Beskrivning av tillställningen: <i>detaljerad beskrivning av tillställningen och dess gång, program osv..</i>	Skidtävling i ålderspann 7-70 år Individuella tävlingar Lördag, stafetter Söndag
Uppskattat deltagarantal: <i>uppskattning av hur många personer som samtidigt är närvarande (publik, personal, artister, producenter av sidotjänster, tävlare osv.)</i>	Deltagare /dag ca 280 pers, tävlingen pågår hela dagen, förmiddags startande avlägsnar sig till stor del innan em. startar så troligtvis ej över 200 pers samtidigt.
Tillställningens särdrag: <i>eventuella särdrag hos tillställningen så som flytgas och andra farliga kemikalier, öppen eld, pyrotekniska effekter, fyrverkerier, eldshow, extremegrenar, djur, tillfällig inkvartering eller tältning osv. Om tillställningen innehåller tjänster eller verksamheter som ordnas av en fristående producent av evenemangstjänster ska också genomförandet av samarbetet mellan arrangören och den fristående serviceproducenten redovisas. Eventuella separata räddningsplaner eller säkerhetsdokument ska bifogas till räddningsplanen för tillställningen.</i>	1 st korvgrill utomhus med brandfilt samt 6kgs släckare bredvid
Platsens särdrag: <i>möjlighet att klättra och risk att falla ner, vattendrag, stora trafikleder, avlägsen plats, mörker, tillställning i terrängen, dåliga vägförbindelser, ö eller holme osv.</i>	

2. UTREDNING OCH BEDÖMNING AV FAROR OCH RISKER UNDER TILLSTÄLLNINGEN SAMT TILLSTÄLLNINGENS SÄKERHETSARRANGEMANG

Faror och risker under tillställningen har utretts och uppskattats. Varje person som ansvarar för arrangemangen måste vara medveten om vilka faror och risker tillställningen hotas av, vad farorna och riskerna orsakas av och vilka följder de kan ha. För varje observerad risk och fara har det planerats preventiva åtgärder, beredskapsarrangemang och handlingsanvisningar ifall en risk blir verklighet. Alla som ansvarar för arrangemangen av tillställningen måste förstå följande. Tillställningens personal är utbildad i preventiva åtgärder, beredskapsarrangemang och handlingsanvisningar ifall en fara eller risk blir verklighet. Ansvarerna är tydligt fördelade i fråga om varje risk. Konsekvenserna av fara eller risk kan vara till exempel avbrytande eller tillfälligt avbrytande av tillställningen, personskador eller lösöreskador.

Fara/risk	Olycksfall/sjukdomsattack
Orsaker	Eventuell halka, utkörning ur tävlinsspår
Preventiva åtgärder och beredskap	Vid eventuell halka kommer området där folk rör sig att sandas med issand Träd och stolpar som befinner sig i riskzon runt tävlingsbanan förses med skyddsmadrasser. Tävlingsbanorna är breddade till internationell standard (homologiserade) Första hjälpgrupp på plats Transport av ev skadade med 4hjuling+ pulka/släde/vagn Högtalarsystem på hela tävlingscentalen Hjärtstartare i stora grillkåtan
Ansvar	Organisationskommitten

Fara/risk	Brand
Orsaker	- Utomhustillställning
Preventiva åtgärder och beredskap	- Korvgrill utomhus, släckfilt samt släckare på plats - Släckare i alla byggnader på området - Vattennreservoar min. 10000m3
Ansvar	Organisationskommitten

Fara/risk	Väder
Orsaker	- Kall väderlek/ halka -
Preventiva åtgärder och beredskap	- Köldgräns för tävlingen -17 grader - Halkbekämpning
Ansvar	Organisationskommitten

Fara/risk	Folkträngsel
Orsaker	- Utomhustävling ingen trängsel
Preventiva åtgärder och beredskap	Öppen räddningsväg till-från tävlingscentralen -
Ansvar	Organisationskommitén

Fara/risk	Störande beteende
Orsaker	- Ingen alkoholservering
Preventiva åtgärder och beredskap	
Ansvar	Organisationskommitén

Fara/risk	Något annat, vad?
Orsaker	
Preventiva åtgärder och beredskap	Tävlingarnas genomförande granskas och övervakas av skidförbundets utnämnda TD, TDns uppgift är att övervaka att arrangörerna fyller kraven för en nationell skidtävling även ur säkerhets perspektiv
Ansvar	

3. DETALJERADE SÄKERHETSARRANGEMANG

Primärsläckningsutrustning

Kvalitet	Antal (st.)
Pulversläckare (6 kg)	5
Vätskesläckare (6 l)	
Skumsläckare (6 l)	
Koldioxidsläckare (CO ₂ , 5 kg)	
Snabbrandpost	
Släckningsfilt	2
Vattenresevoar min. 10000m ³	

Primärsläckningsutrustningen är skyltad och alla primärsläckare är tillgängliga utan hinder. De tillfälliga konstruktionerna och inredningen har iakttagits med tanke på skyltarnas synlighet. Före tillställningen och regelbundet under tillställningens gång kontrolleras att primärsläckningsutrustningen är användbar och kan nås utan hinder. Baskartan, som ingår som bilaga, visar var primärsläckningsutrustningen finns.

Första hjälpen

För tillställningen har man gjort upp en plan för första hjälpen, som finns som bilaga (<i>sätt kryss i rutan om en plan för första hjälpen har gjorts upp</i>).	
--	--

ELLER

Man har reserverat ett tillräckligt antal personer som arbetar med första hjälpen med iakttagande av riskerna under tillställningen. Man har också reserverat tillräckligt med första hjälpen-material, och första hjälpen-stationen är skyltad synligt. Den ansvariga för första hjälpen, den övriga första hjälpen-personalen och första hjälpen-materialet anges i första hjälpen-tabellen nedan. Av baskartan, som ingår som bilaga, framgår var första hjälpen-stationen finns.

Den ansvariga för första hjälpen	Namn:Mia Sandberg ledande läkare i Närpes Telefon:0503290339 E-post:			
Första hjälpen-personal		Antal	Utbildning	Jourtid
	Ledning	1	sjukskötare	
	Jourhavande	1	sjukskötare	
Första hjälpen-material	Fullständig förstahjälpväska, Terrängtransport, hjärtstartare			

Antal personer

Anvisning: Det största tillåtna antalet personer påverkas av bland annat byggnadens brandklass, yta och bredden på utrymningsvägarna. I samlingslokalerna bestäms det största tillåtna antalet personer i lokalen i bygglovet, och det största tillåtna antalet enligt bygglovet får inte överskridas. Vid räkning av det största antalet personer inkluderas varje person som är närvarande (publik, personal, artister, producenter av anknutna tjänster, tävlande osv.) Under tillställningar utomhus räknas det största tillåtna personantalet i regel ut så att varje person ska ha en kvadratmeter (1 m ²) fri yta. I den fria ytan ingår inte scener eller motsvarande utrymmen eller utrymmen för klädförvaring, toaletter eller lager. Största tillåtna antalet personer kan också begränsas av bredden på utgångarna (se avsnittet om utrymningsarrangemang i guiden). (Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet)			
---	--	--	--

Tillställningen ordnas (sätt kryss i rätt ruta eller rätta rutor)	Utomhus	inomhus
		15
Uppskattning över det största antalet personer (publik) som deltar samtidigt	200	
Uppskattning över antalet personer (personalen) är närvarande samtidigt	200	
Det största tillåtna antalet personer i tillställningslokalen, publiktältet eller annan motsvarande konstruktion	Tävlingen pågår Utomhus	
Uppskattning över största tillåtna antal personer som samtidigt får delta i en utomhustillställning:		

Det största tillåtna antalet personer enligt bygglovet för lokalen, publiktältet eller annan motsvarande konstruktion / det beräknade största tillåtna antalet personer i en utomhustillställning får inte överskridas. Antalet personer övervakas under hela tillställningen genom att räkna personerna som går in och kommer ut samt genom att observera publikens rörelse inne på området. Om det största tillåtna antalet personer uppnås, får inte flera personer släppas in.

Brandsektionering

Brandsektioneringen får inte försvagas under tillställningen. Branddörrar ska förbli stängda och förbommade. Branddörrar får inte kilas upp. Före tillställningen inleds och regelbundet under tillställningens gång kontrolleras att brandsektioneringen förblir ändamålsenlig.

Räddningsvägar och andra körvägar till platsen

Räddningsvägar är körvägar som är avsedda för räddningsfordon. Före tillställningen inleds och regelbundet under tillställningens gång kontrolleras att räddningsvägar och övriga körvägar är hinderfria. Plankartan visar var räddningsvägarna och de övriga körvägarna finns.

Personalen på tillställningen är utbildad att visa räddningsverket vägen till olycksplatsen i fall av olycka. Ansvaret för att visa räddningsverket vägen är tydligt fördelat.

Utrymningsarrangemang

Anvisning: Vid brand eller i annat nödfall ska det vara möjligt att tryggt ta sig ut ur byggnaden och den plats där en utomhustillställning äger rum. Utrymningsvägarna ska vara framkomliga och hinderfria och även i övrigt vara i sådant skick att de kan användas tryggt och effektivt. Det ska finnas minst två separata, ändamålsenligt placerade utgångar vid varje utrymningsområde i byggnaden och platsen där en utomhustillställning äger rum. I allmänhet är utrymningsvägens längd högst 45 meter.

Utrymningsarrangemangen för samlingslokalen har bestämts i bygglovet. På utomhustillställningar på slutet eller ingärdad område räknas den sammanräknade bredden på utrymningsvägarna i regel enligt miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet (848/2017) 34 §. Utrymningsvägens bredd ska vara minst 1 200 millimeter. Utgångarnas sammanlagda minsta bredd är 1 200 mm för de första 120 personerna varefter bredden ökas med 400 mm för varje därpå följande 60 personer. I tabellen nedan ges några exempel på den sammanlagda minsta bredden på utrymningsvägarna beroende på hur många personer som samtidigt är närvarande.

HENKILÖMÄÄRÄ	ULOSKÄYTVIEN YHTEENLASKETTU LEVEYS (mm)
≤ 60	1 200 + 900
300	1 200 + 1 200
360	2 800
420	3 200
480	3 600
540	4 000
600	4 400
1000	7 200
2000	14 000
5000	34 000
10 000	67 200

Anvisning: Utrymningsvägarna på platsen ska förses med utrymningsskyltar. Utrymningsskyltarna ska i regel vara belysta. Dessutom ska utrymningsskyltarna vara tydliga. Skyltarna ska vara lätta att upptäcka och lätta att identifiera och förstå. Vid behov måste skyltningen ökas om till exempel de tillfälliga konstruktionerna eller inredningen försämrar skyltarnas synlighet. Utrymningsskyltarna ska till sitt utseende och sina allmänna egenskaper uppfylla kraven i statsrådets förordning om varselmärkning och signaler på arbetsplatser samt om minimikraven på dem (687/2015). Utrymningsskylten ska vara minst 100 mm hög och bred. Tillräcklig storlek på en skylt definieras enligt standard SFS-EN 1838 på basis av betraktelseavståndet. (Inrikesministeriets förordning om märkning och belysning av utrymningsvägar i byggnader 805/2005 4 § och SFS-EN 1838 Belysning/nödbelysning 5.5).

Före tillställningen inleds och regelbundet under tillställningens gång kontrolleras att alla utrymningsvägar är hinderfria och går att öppna utan nyckel i utrymningsriktningen. Utrymningsvägarna har skyltats med upplysta eller efterlysande skyltar.

Tillställning som sker utomhus: Den sammanlagda bredden som krävs av utrymningsvägarna för det största tillåtna antalet personer (publik, personal, artister, producenter av sidotjänster, tävlare osv.) är mm. Den sammanräknade faktiska bredden på utrymningsvägarna på platsen är 5500 mm.

Utrymningsarrangemangen är utmärkta i plankartan.

Inredning

Anvisning: Inredning är till exempel gardiner och andra hängande textilier och tyger, banderoller, vadderade stolar, lösa mattor och andra produkter som kan likställas med dessa med tanke på användningssätt och -material. Den inredning som används på offentliga och andra tillställningar får inte vara lättantändliga, får inte äventyra människornas säkerhet vid utrymning eller försvåra räddningsverksamheten. Inredningen ska vara sådan att den inte ger upphov till mycket rök eller sprider branden snabbt om den brinner. På offentliga tillställningar används i regel svårantändlig inredning (antändlighetsklass SL1, DIN 4102 B1 eller motsvarande). Om lokalen är utrustad med automatisk släckanläggning kan inredningen vara normalantändlig (SL2, DIN 4102 B2 eller motsvarande). Om man använder öppen eld eller pyroteknik på tillställningen, ska man på den plats där man använder öppen eld eller pyroteknik dock använda svårantändlig inredning och svårantändliga dekorationer. Man kan genomföra brandskyddet på platsen genom att använda brandskyddsmedel och -metoder som lämpar sig för detta ändamål.

Den inredning som används på tillställningen är brandsäker. Brandklassificeringsintygen för inredningen finns tillgängliga på platsen / brandklassificeringsintygen ingår som bilagor till denna räddningsplan.

Avbrytande av tillställningen och evakueringsarrangemang

Anvisning: Vid större tillställningar beskrivs här närmare evakueringsarrangemangen, så som förutseende av evakueringssituationer, närmare anvisningar för genomförande av evakueringar och anvisningar för evakueringsutrop.

Störningssituationer på tillställningen, så som eldsvåda, situationer på grund av väderlek, kollaps av tillfälliga konstruktioner och störande beteende kan orsaka behov att avbryta tillställningen. Man

kan vara tvungen att helt eller tillfälligt avbryta tillställningen eller en del av den. I allvarliga exceptionella situationer kan man vara tvungen att evakuera platsen eller en del av den.

Arrangören, den ansvariga personen för säkerheten eller myndigheten beslutar om avbrytande och evakuering av tillställningen.

Vid evakuering ber ordningsvakterna och den övriga personalen på tillställningen publiken att avlägsna sig bort från faran och använda de närmaste utrymningsvägarna. Ljudanläggning eller megafoner på tillställningen utnyttjas för att ge publiken anvisningar.

Tillfälliga konstruktioner

Anvisning: Tillfälliga konstruktioner och strukturer kan kräva bygglov eller åtgärdstillstånd. Bygglov och åtgärdstillstånd beviljas av byggnadstillsynsmyndigheten.

Tillfällig konstruktion	Antal (st.)	Storlek
Scen		(yta)
Läktare		(läktarens storlek, typ och antal personer)
Tält		(yta och eventuellt antal personer om kunder vistas i tältet)
Annat, vad?		

Anvisning: I små tält kan skyltningen skötas med efterlysande utrymningsskyltar. Stora tält på över 300 m² ska utrustas med belysta utrymningsskyltar som säkras med batterier. Om mer än 30 % av tältets väggyta är öppen kan tältet klassificeras som skärmtak eller en öppen konstruktion, och då övervägs kraven på skyltar från fall till fall.

Anvisning: Enskilda tält på under 20 m² placeras i regel på minst 4 meters avstånd från byggnaderna. Avståndet från större tält och tältgrupper till byggnaderna är i regel 8 meter.

Anvisning: Om byggnadstillsynsmyndigheten inte har gett några särskilda anvisningar eller bestämmelser och inga anvisningar av tillverkaren eller planeraren för fästning av tält finns tillgängliga rekommenderas följande för att slå upp tält på högst 300 m²:

- Stomdelarna kopplas samman med låsbara skarvstycken.
- Stabiliseringen av tältet påverkas av bland annat tältets konstruktion, höjd och form. När man använder fria tyngder ska åtminstone följande tyngder användas i varje hörn av små tält: 2 x 2 tält 15 kg/stolpe; 4 x 4 tält 62 kg/stolpe; 5 x 5 tält 96 kg/stolpe; och 6 x 6 tält 139 kg/stolpe. Minimivikterna gäller tält med takpresenning och den dimensionerande vindhastigheten är högst 15 m/s. Vid kraftigare vind måste man ta bort takpresenningen eller sätta flera tyngder.
- Tälten fästs i markankare eller fria tyngder med laststjäppare med minst 1000 kg dragstyrka. Rep eller liknande är inte pålitliga fästen.
- Tält som fästs enligt denna anvisning hålls inte nödvändigtvis fästa vid oväder. Därför ska de anvisningar som inskrivits i räddningsplanen följas vid oväder.

För tälten efterföljs följande:

- Största tillåtna personantal ska vara dimensionerat lika som samlingslokalens personantal (se punkten om personantal).
- Tältduken ska vara av svårantändligt material (SL1, DIN4102 B1 eller motsvarande).
- Tältet ska ha minst två utrymningsvägar vars bredd motsvarar måtten för motsvarande bredd i samlingslokalen (se punkten om utrymningsarrangemang).
- Det ska finnas skyltar som visar utgångarna ur tältet.

- Tältet ska vara placerat tillräckligt långt från byggnaden.
- Vid placeringen av tältet ska också räddningsvägarna samt de närliggande byggnadernas räddningsvägar beaktas. På tältområdet reserveras räddningsvägar vars bredd är minst 3,5 meter.
- Tillverkarens anvisningar för hur tältet ska resas måste efterföljas.
- Tältet ska vara stadigt fäst vid underlaget enligt anvisningar av tillverkaren eller en behörig planerare, till exempel med hjälp av betong- eller vattentyngder.
- Vid oväder eller när vinden tilltar till över 15 m/s ska fästet av tälten effektiveras eller användningen av tält avbrytas. Människor leds bort från närheten av tälten och tälten tas ner om möjligt. Om tillverkaren har gett andra anvisningar ska man följa dem.

För scenerna efterföljs följande:

- Tillverkarens anvisningar för resning av scenen ska följas, och ett resningsintyg ska skrivas. Scenen används enligt det ändamål som tillverkaren angett. Man ska förvissa sig om vikt- och vindbegränsningarna för scenkonstruktionerna.
- Väderleksförhållandena har beaktats. Verksamhetsmodeller för olika väderfenomen, så som oväder, planeras.

För läktarna efterföljs följande:

Läktaren ska byggas enligt miljöministeriets förordning om säkerhet vid användning av byggnader (1007/2017):

- Räcken måste byggas om fallhöjden är större än 0,5 meter eller då det finns risk för fall eller felstigning. Skyddsräcke ska användas vid nivåskillnader på över 0,7 meter på objekt dit barn har tillträde.
- Sittplatserna ska vara fästade vid underlaget, om golvet lutar eller om det finns nivåskillnader mellan golven i sittplatsraderna. På ett vågrätt golv får sittplatserna vara lösa.
- Om det i ett rum finns fler än 60 stolar, ska de kopplas till varandra i grupper om minst fyra, om inte stolarna är placerade runt bord.
- Fasta sittplatser och sittplatser som är kopplade till varandra ska ordnas i rader på sittområden med en förbindelseled längs sidan.
- Från ändan av varje rad på ett sittområde eller en ståplatsläktare ska det finnas direkt tillträde till en förbindelseled som leder därifrån.
- Förbindelseledens bredd dimensioneras efter antalet personer som använder den (se punkten om utrymningsarrangemang). En förbindelseled i en samlingslokal för högst 60 personer ska vara minst 900 millimeter bred. En förbindelseled i ett utrymme avsett för fler än 60 personer ska vara minst 1 200 millimeter bred.
- Den fria bredden i en gång mellan sittplatsrader ska i enlighet med tabell 1 i 24 § stå i förhållande till antalet personer som använder gången, till sittplatsernas typ och till huruvida det finns en förbindelseled från området på båda sidor eller bara ena sidan av gången mellan raderna.
- Steghöjden på trappan på läktarens förbindelseled är högst 160 mm och stegdjupet minst 300 mm.
- Mellanrummen mellan öppna trappsteg på läktaren ska täppas till så att de inte rymmer en kub med kantlängd över 100 mm.
- I trappor och ramper ska ledstänger monteras på hela längden. Ledstången ska dimensioneras så att man kan få ett stadigt tag om den.

Tillverkarens anvisningar för hur läktaren ska resas måste efterföljas.

Plankartan ska visa var alla de tillfälliga konstruktionerna är placerade.

Tillfälliga elinstallationer och avbrott i energidistributionen

Vid användningen av elektricitet efterföljs:

- Elinstallationerna är utförda av personer och företag som uppfyller behörighetskraven.
- Ledningar vid förbindelseleder och utrymningsvägar ska skyddas med t.ex. kabelrännor, gummimattor, genom att sänka ner dem i marken eller lyfta upp dem. Installationen av el och andra ledningar får varken orsaka olägenheter för eller äventyra gång- och cykeltrafiken utanför tillställningsområdet. Vid eventuella kabelinstallationer ska man använda reflekterande material och varnande vägmärken.
- Använd utomhus endast elledningar som är avsedda för utomhusbruk.
- Elapparater som används utomhus är skyddsjordade, skyddsisolerade eller fungerar med skyddsspänning. Om det är torrt utomhus kan man tillfälligt också använda skyddsjordade eller skyddsisolerade apparater för inomhusbruk. I dessa situationer ska apparaterna vara isolerade från marken och skyddade mot regn och fukt.
- Över tillfälliga elinstallationer ska det finnas ett installationsintyg som är tillgängligt på tillställningsplatsen.

Vid användningen av aggregat efterföljs:

- Aggregaten är placerade tillräckligt långt bort från byggnader, konstruktioner, trafikleder och publikområdet.
- Vid användning av aggregat iakttas säkerhetsarrangemangen i punkten om farliga kemikalier.
- En handbrandsläckare av effektklass 34 A 183 BC samt tillräckligt med absorptionsmedel ska placeras i närheten av aggregaten.

Plankartan visar var aggregaten finns.

Vid avbrott i energidistributionen följs:

- Belysningen av utrymningsvägarna är säkerställd även vid avbrott, till exempel med batterisäkrade utrymningsskyltar, aggregat eller bärbara lampor.
- Man är beredd på att ge människor instruktioner med megafoner eller ljudanläggning som säkerställts med reservkraft.

Eldshow, pyrotekniska specialeffekter och fyrverkeri

--

Under tillställningen hålls en eldshow, över vilken separat anmälan lämnats in. Anmälan ingår som bilaga till planen (<i>sätt kryss i rutan vid behov</i>).	
Under tillställningen hålls en show med pyrotekniska specialeffekter, över vilken separat anmälan lämnats in. Anmälan ingår som bilaga till planen (<i>sätt kryss i rutan vid behov</i>).	
Under tillställningen hålls en fyrverkerishow, över vilken separat anmälan lämnats in the polisen (<i>sätt kryss i rutan vid behov</i>).	

Farliga kemikalier

Farliga kemikalier som används på offentliga tillställningar är till exempel de typiska flytgas och flytande bränsle för aggregat.

Användningsändamål för flytgas (*sätt kryss i rutan för användningsändamål i tabellen*):

Matlagning/uppvärmning	
Uppvärmning av byggnad/tält/område	
Pyrotekniska specialeffekter	
Annat, vad? Korvgrill	x

Sammanlagd mängd flytgas som används	5
Sammanlagd mängd flytgas som lagras	5(kg)

Användningsändamål för övriga farliga kemikalier (kryssa för användningsändamål i tabellen):

Uppvärmning av byggnad/tält/område	
Elproduktion	
Pyrotekniska specialeffekter	
Eldshow	
Annat, vad?	

Övriga farliga kemikalier som används	(förteckning)
Sammanlagd mängd övriga farliga kemikalier som används	(liter)
Sammanlagd mängd övriga farliga kemikalier som lagras	(liter)

I fråga om farliga kemikalier iakttas följande:

- på tillställningsplatsen förvaras endast så mycket farliga kemikalier som är nödvändigt med tanke på verksamheten
- vid användning av farliga kemikalier iakttas tillräcklig försiktighet
- meddelanden om brukssäkerhet av farliga kemikalier följs
- i närheten av användningsplatsen och lagringsplatsen placeras minst en 6 kg handsläckare vars effektklass är minst 34 A 183 BC samt en släckningsfilt
- lagringsplatsen är skyltad med behövliga varningsmärken enligt CLP-förordningen samt med märken om förbud mot rökning och öppen eld
- utomstående åtkomst till platser där farliga kemikalier lagras ska hindras
- vid användning av farliga kemikalier beaktas miljöskyddet. Vätskor som är farliga för miljö har placerats i avrinningsbassänger, och i närheten av användnings- och lagringsställena har det reserverats tillräckligt med absorptionsmedel.

Vid användningen av flytgas ska **utöver ovanstående dessutom** följande efterföljas:

- använd huvudsakligen flytgasflaskor på 5 eller 6 kg
- kompositflaskor rekommenderas
- alla flytgasflaskor i området ska vara kopplade till förbrukningsapparater
- eventuella reservflaskor och tomma flaskor ska förvaras i lagerutrymmen som utsetts på förhand
- flytgasanordningarna ska ha CE-märkning
- alla flytgasslangar ska uppfylla de krav som ställs dem
- flytgasslangarna får inte ha t-stycke utan avspärningar
- kontrollera flytgasapparater och -installationer innan de tas i bruk, speciellt fogarna i flytgasslangar (t.ex. med tvållösning)
- använd inomhus endast sådana flytgasapparater som lämpar sig för inomhusbruk. Kontrollera att apparaten lämpar sig för inomhusbruk av tillverkaren eller ur bruksanvisningen.

Plankartan visar de platser där flytgas används eller lagras.

Brandtekniska anordningar i lokalen

Automatisk brandvarnare

Brandlarmanläggningar kopplas ur för den tid då tillställningen pågår	Nej
Man har kommit överens med byggandens	(ja/nej)

ägare/innehavare om urkopplingar	
Orsak till urkoppling av brandlarmanläggningen (t.ex. röksmaskin, pyrotekniska specialeffekter, eldshow)	<i>(beskriv här orsakerna till urkoppling)</i>
Ordande av brandbevakning för den tid som urkopplingen pågår	<i>(beskriv här hur brandbevakningen har ordnats för den tid som urkopplingen pågår)</i>
Brandlarmanläggningens centralapparat finns i	<i>(beskriv här var brandlarmanläggningens centralapparat finns)</i>

Automatisk släckningsanordning (sprinkler)

Lokalen har automatisk släckningsanordning (sprinkler)	<i>Nej</i>
Sprinklercentralen finns i	<i>(beskriv här var sprinklercentralen finns)</i>

Övriga brandtekniska anläggningar

Släckare i varje byggnad

4. INTRODUKTION OCH ANVISNINGAR TILL PERSONALEN OCH PUBLIKEN

Introduktion och anvisningar till personalen:

Räddningsvägar fria, kunniga funktionärer som varit även tidigare

Anvisningar till publiken:

Tävlingsdirektiv på hemsida, lagledarmöte via teeams Fredag kväll kl. 21.00
På plats via högtalarsystem på hela tävlingscentralen

Anvisningar till personalen

Var och en som hör till personalen ska iaktta följande anvisningar och se till att publiken iakttar dem.

Alla situationer som äventyrar säkerheten samt de vidtagna åtgärderna ska anmälas till säkerhetschefen/arrangören för tillställningen på numret 0504693419. Kontakta säkerhetschefen/arrangören för tillställningen också om du upptäcker brister i arrangemang av preventiva åtgärder eller beredskap. Preventiva åtgärder och beredskapsmedel beskrivs i del två i planen. Handla enligt de anvisningar du får.

Allmänna anvisningar för förebyggande av faror och risker

1. Iaktta på tillställningsområdet bland annat sådant som kan leda till att någon snubblar, halkar, faller omkull eller faller ner, till exempel elledning på gångleder samt halka och ojämnheter i golv, terräng och konstruktioner. Förhindra att någon rör sig i det farliga området och rätta till bristen i mån av möjlighet.
2. Kontrollera att utrymningsvägarna och räddningsvägarna på platsen är hinderfria. När du upptäcker en brist, åtgärda situationen om möjligt.
3. Ta hänsyn till förebyggande av eldsvåda. Iaktta eventuella brandkällor och ta hänsyn till förvaring av saker. Förhindra publiken att komma i kontakt med flytgas och andra farliga kemikalier. Kartlägg var den närmaste primärläckningsutrustningen finns.
4. Iaktta fästena av de tillfälliga konstruktionerna. Om du upptäcker brister i fästena av de tillfälliga konstruktionerna, åtgärda situationen om möjligt.
5. Förvissa dig om det största tillåtna antalet personer i ditt ansvarsområde. Iaktta antalet personer i området och begränsa vid behov tillträdet till området. Om du upptäcker folkträngsel, ingrip proaktivt. Sköt också för din del handledningen och vägledningen av publiken.
6. Iaktta i vilket skick publiken är och eventuella tecken på störande beteende som börjar och ingrip proaktivt.

NÖDNUMRET **112**

1. RING NÖDSAMTALET SJÄLV OM DU KAN
2. BERÄTTA VAD SOM HAR HÄNT.
3. ANGE EXAKT ADRESS OCH KOMMUN: **Vargbergets Fritidscentrum, Vargbergsvägen 150, Närpes**
4. SVARA PÅ FRÅGORNA SOM DU FÅR
5. FÖLJ ANVISNINGARNA SOM DU FÅR
6. AVSLUTA INTE SAMTALET FÖRRÄN DU FÅR LOV
7. VISA HJÄLPEN VÄGEN TILL PLATSEN.

Ring på nytt till nödcentralen om situationen förändras.



Vid sjukdomsattacker och olycksfall

I livshotande situationer (t.ex. en medvetslös patient, bröstsmärta, andningssvårigheter), ring genast nödnumret 112.

1. **1. Kalla på tillställningens första hjälpen-ansvariga genom att ringa tfn 0505435727,,0503421073.** Handla enligt de anvisningar han eller hon ger. Om den första hjälpen-ansvariga inte omedelbart kan komma till platsen, följ följande anvisningar.

2. **2. Ta reda på vad som skett. Kan du väcka en medvetslös person?**

Väck upp honom eller henne genom att tilltala och ruska om honom eller henne. Om personen inte återfår medvetandet,

Ring nödnumret 112.

Du kan också ropa på hjälp och be de närvarande att ringa nödcentralen på tfn 112. Nödcentralen ger anvisningar som måste efterföljas.

3. **Vänd personen på rygg och kontrollera att andningen är normal. Öppna luftvägarna.**

Räta till personens huvud genom att lyfta under hakspetsen med ena handen och trycka på pannan med andra handen. **Se, lyssna och känn på andningen.** Uppskatta om andningen är normal, onormal eller om den saknas. Om du är osäker, handla som om andningen är onormal.

→ Andningen är normal.

Vänd personen till sidoläge. Se till att luftvägarna är öppna och att personen andas normalt. Följ med och iaktta andningen ända tills professionell hjälp anländer.

→ Andningen är onormal eller saknas.

Inled återupplivning.

4. **Inled hjärt-lungräddning.**

Placera ena handens handlov mitt på personens bröstben och andra handen ovanpå den första. Fingrarna ska vara i omlott. Tryck rakt neråt med raka armar, 30 gånger, så att bröstkorgen trycks nedåt 5–6 cm. Låt bröstkorgen höja sig tillbaka mellan tryckningarna. Frekvensen ska vara i snitt 100 gånger per minut, och får inte överstiga 120 gånger per minut. Räkna antalet högt.

5. **Blås två gånger.**

Öppna luftvägarna. Placera din mun tätt över personens mun och kläm ihop hans eller hennes näsa med dina fingrar. Blås lugnt in luft i personens lungor. Medan du blåser, kontrollera att personens bröstkorg höjs (rör sig). Upprepa inblåsningen. Två inblåsningar ska ta fem sekunder.

6. **Fortsätt återuppliva oavbrutet med rytmen 30:2** (tryck 30 gånger, blås 2 gånger)

tills den du hjälper vaknar: rör sig, öppnar ögonen och andas normalt, eller tills professionella hjälpare ger dig tillstånd att sluta eller dina krafter tar slut.

Vid brand

Anmäl branden till tillställningens säkerhetschef/arrangör på numret 0504693419 och följ sedan anvisningarna nedan.

Rädda och varna

- Håll dig lugn. Handla lugnt och sansat, men ändå snabbt.
- Rädda och varna dem som är i omedelbar fara. Utsätt ändå inte dig själv för livsfara.

Släck

- Försök släcka branden eller begränsa den genom att använda primärsläckningsutrustningen då elden ännu går att kontrollera.
- Släck inte en fettbrand med vatten, fettbränder sprider sig explosionsartat redan av en liten mängd vatten.
- Undvik att andas in rökgaser. Närma dig eldsvådan först då brandsäkerhetsutrustningen är redo att användas.
- Om elden inte går att släcka tryggt, försök begränsa branden genom att stänga dörren. Äventyra inte ditt eget liv. Om dörren till det brinnande rummet är stängd och handtaget är hett eller dörren är het, öppna inte dörren.

Gör en nödanmälan genom att ringa nödnumret 112.

- Kom ihåg! Rök dödar! Dröj alltså inte kvar i ett brinnande rum. Ta dig aldrig ut i ett rökfyllt rum.

Hindra att branden sprids genom att stänga dörrar, fönster och luftkonditionering.

Visa räddningspersonalen till olycksplatsen.

Ordningen kan variera enligt situationen!

Vid svåra väderleksförhållanden

Anmäl de svåra väderleksförhållandena till tillställningens säkerhetschef/arrangör på numret 0504693419 och följ sedan anvisningarna nedan.

1. Försök lugna ner publiken.
2. Om väderleksförhållandena blir svåra, styr publiken bort från tillfälliga konstruktioner, träd och lös egendom. Om möjligt, hänvisa publiken inomhus (inte till tält!).
3. Vid oväder eller när vinden tilltar till över 15 m/s ska fästet av tälten effektiveras enligt planen som fastställts i förväg eller användningen av tält avbrytas. Människor leds bort från närheten av tälten och tälten tas ner om möjligt. Om tillverkaren har gett andra anvisningar ska man följa dem. Anvisningar:
4. Om tillställningen äger rum inomhus, stäng fönster och dörrar. Låt inte publiken gå ut. Vänta på att vädret ska lugna ner sig.
5. Handla enligt de anvisningar du får.

Anvisningar för hur man skyddar sig mot väderfenomen finns också på Meteorologiska institutets webbplats på adressen <https://sv.ilmatieenlaitos.fi/varningar>.

Vid folkträngsel

Anmäl folkträngsel till tillställningens säkerhetschef/arrangör på numret 0504693419 och följ sedan anvisningarna nedan.

1. Försök lugna ner publiken.
2. Styr publiken bort från folkträngseln.
3. Förbered dig på att evakuera tillställningsområdet.

4. Om området eller en del av det måste evakueras, handla enligt de anvisningar du får. Hänvisa publiken till den närmaste utrymningsvägen, om det är säkert.

Vid störande beteende

Anmäl störande beteende till tillställningens säkerhetschef/arrangör på numret 0504693419 och följ sedan anvisningarna nedan.

1. Gå inte ensam in i en hotande situation.
2. Håll ett tillräckligt avstånd till den hotfulla personen.
3. Tala tydligt och kortfattat till den hotfulla personen, håll med honom eller henne.
4. Avbryt inte, nervärdera inte, bli inte provocerad till att hota själv.
5. Håll dina händer synliga och undvik att stirra på den hotfulla personen.
6. Vänd inte ryggen till den hotfulla personen.
7. Försök lugna ner situationen.

5. BILAGOR


.

Baskarta	1
Checklista	

Vid behov:

Första hjälpen-plan	
Anmälan om eldshow	
Anmälan om specialeffekter	
Anmälan om fyrverkeri (lämnas till polisen)	
Trafikplan	
Övriga bilagor	

BASKARTA

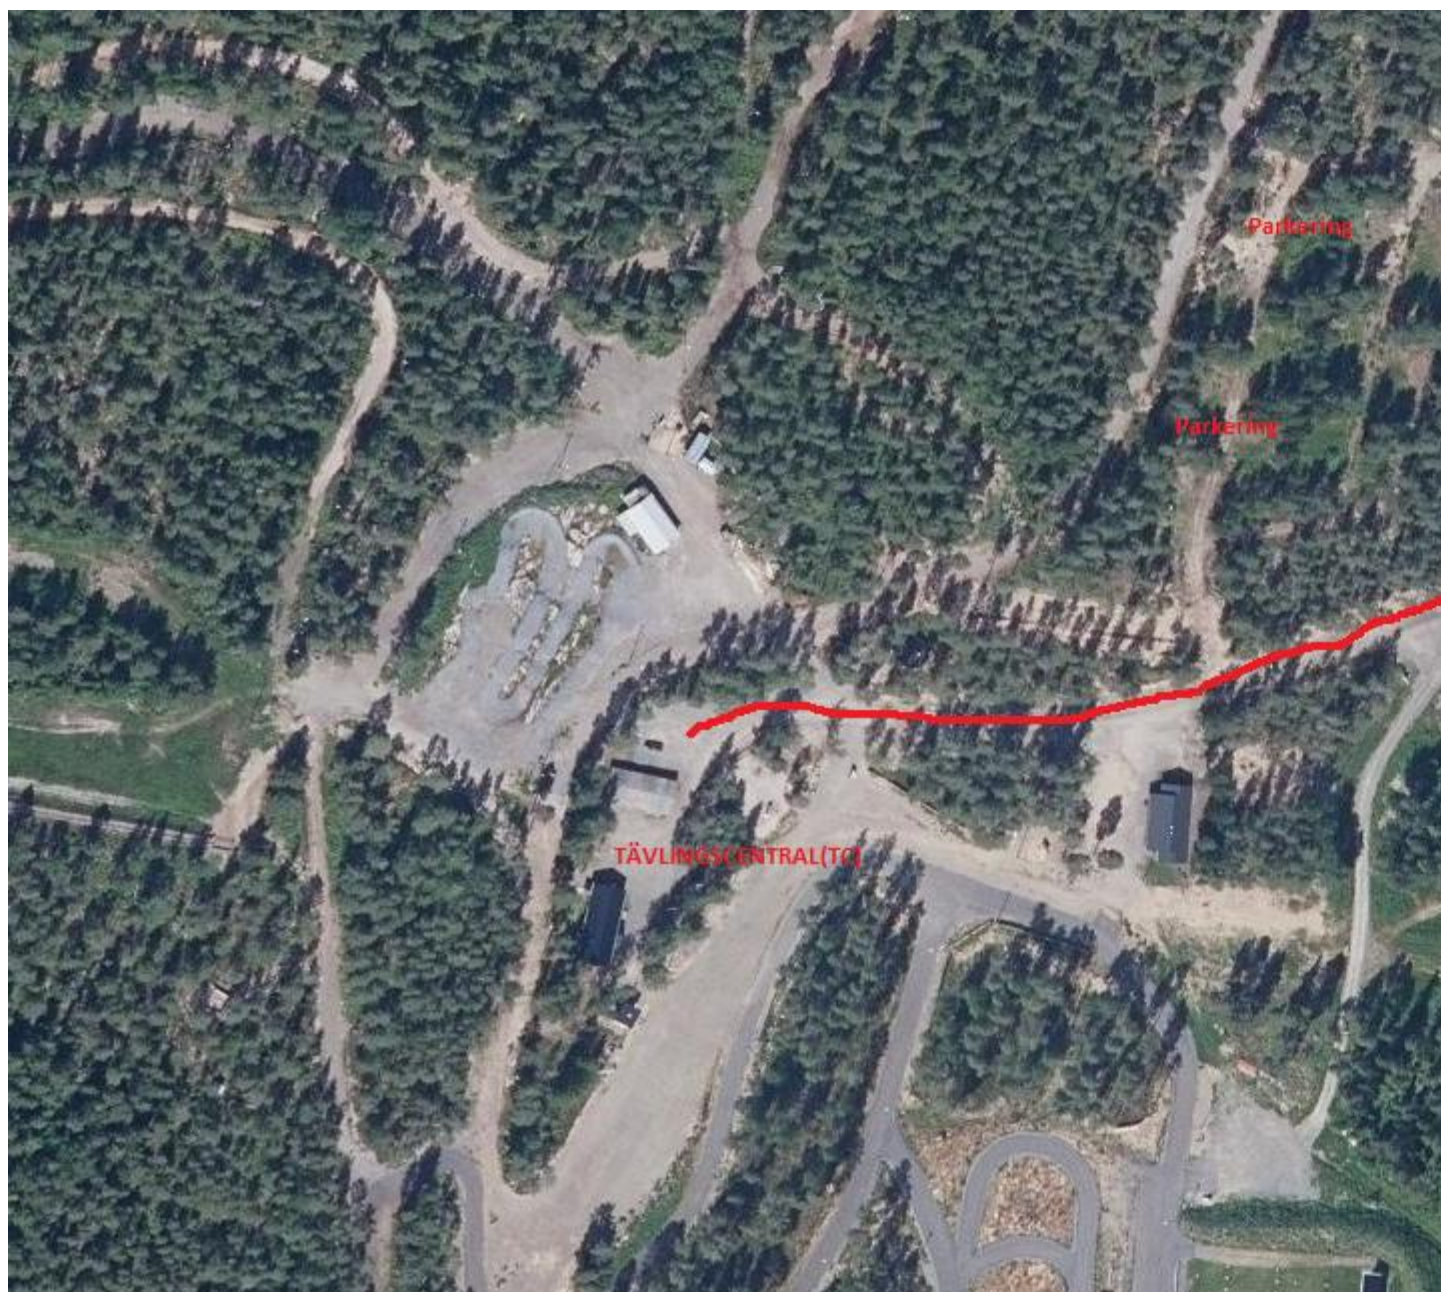

CHECKLISTA

	OK	Ur bruk	Ska repareras / ansvarig
Räddningsplanen har gjorts upp och skickats till räddningsverket senast 14 dygn innan tillställningen.	x		
De behövliga anmälningarna till övriga myndigheter (bl.a. polisen, Tukes, miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna, byggnadstillsynsmyndigheterna, regionförvaltningsverket) har lämnats och myndighetstillstånden har skaffats.		x	
Det finns tillräckligt med utrustning för en första släckningsinsats. Utrustningen kan nås utan hinder och dess läge är skyltat.	x		
En första hjälpen-beredskap som grundar sig på en utvärdering av risker har reserverats för tillställningen.	x		
Man känner till det största tillåtna antalet personer i området eller i lokalen och antalet övervakas.	x		
Branddörrar ska förbli stängda och förbommade. Branddörrar får inte kilas upp.		x	
Räddningsvägar är adekvat skyltade och de hålls fria från hinder.	x		
Utrymningsvägar är framkomliga och hinderfria.	x		
Den inredning som används är brandsäker.		x	
Man har på förhand planerat arrangemangen för avbrytande av tillställningen och evakuering och gett anvisningar om dem.	x		
Vid tillfälliga konstruktioner efterföljs bestämmelser och anvisningar samt tillverkarens instruktioner.	x		
Vid tillfälliga elinstallationer efterföljs bestämmelser och anvisningar.	x		
Man har berett sig på avbrott i energidistributionen.	x		
Eldshower har anmälts till räddningsmyndigheten senast 14 dygn innan showen.		x	
Användningen av pyrotekniska effekter har anmälts till räddningsmyndigheten senast 14 dygn innan användningen.		x	
Fyrverkeriuppvisningar har anmälts till polisen på orten minst 14 dygn före uppvisningen.		x	
Tillfällig inkvartering har anmälts till räddningsverket senast 14 dygn före inkvarteringen.		x	
Vid användning och förvaring av farliga kemikalier efterföljs bestämmelser och anvisningar.		x	
Behövliga urkopplingar av automatisk brandlarmanläggning har gjorts och ersättande brandbevakning har ordnats.		x	
Tillställningens personal har instruerats i arrangemang av preventiva åtgärder och beredskap.	x		
Personalen har instruerats i anvisningarna för eventuell olycka.	x		
Handledningen och vägledningen av publiken har skötts.	x		

